

HND: Nhiệt điện Hải Phòng "mạnh tay" tăng thu nhập cho các lãnh đạo

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND | Sàn: UPCOM)

1. Tăng lương, thù lao cho lãnh đạo HND

- Năm 2025, lương và thù lao của HĐQT và BKS tăng mạnh, gấp đôi so với năm 2024.
- Tổng chi riêng cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2024 lên tới 2,5 tỷ đồng.
- Đây là điểm cần chú ý vì mức tăng chi cho lãnh đạo cao hơn nhiều so với tăng trưởng lợi nhuận.

Chi tiết lương và thù lao lãnh đạo HND năm 2025

Vị trí	Loại khoản	Số tiền (triệu VND)
Chủ tịch HĐQT	Lương	1,008
Thành viên HĐQT chuyên trách	Lương	816
Thành viên HĐQT không chuyên trách	Thù lao	816
Trưởng Ban Kiểm soát	Lương	840
Thành viên BKS chuyên trách	Lương	351.5
Thành viên BKS không chuyên trách	Thù lao	582.4
Tổng chi Ban Giám đốc & Kế toán trưởng*	Lương + Phụ cấp	2,500
Trong đó: Tổng Giám đốc Dương Bá Sơn	Lương	669

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- HND đặt mục tiêu cổ tức tiếp tục duy trì ở mức 3%.
- Doanh nghiệp lên kế hoạch tiết giảm:
 - 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và các khoản chi bằng tiền khác.
 - 20% chi phí sửa chữa lớn.


Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2025
Sản lượng điện sản xuất	7.002 tỷ kWh
Doanh thu	10,949 tỷ đồng
Tổng chi phí	10,670 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	278.853 tỷ đồng
Chi phí O&M / công suất	975,065,000 / MW
Tỷ lệ cổ tức	3%

3. Kết quả kinh doanh quý I/2025

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu đạt 82% tổng nguồn vốn, phản ánh cơ cấu tài chính an toàn.
- Tổng tài sản tính đến cuối quý I/2025 đạt 7,429 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Chỉ tiêu	Quý I/2025 (tỷ VND)	So với quý I/2024 (%)
Doanh thu thuần	2,657	+0.5%
Lợi nhuận sau thuế	166	+7.8%


Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế (HND)

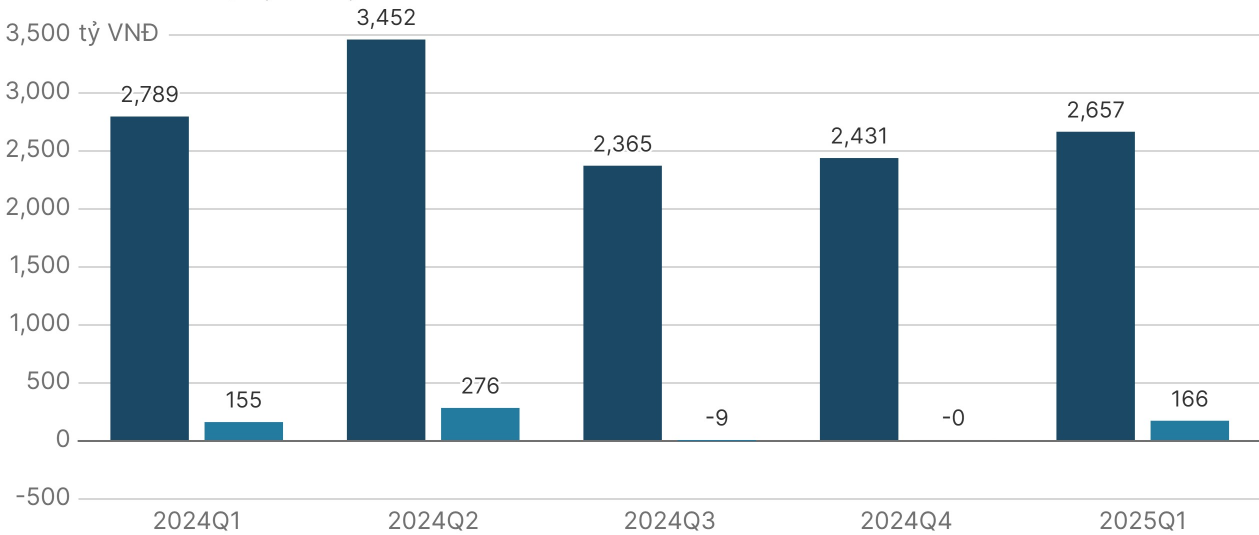

Nguồn, tổng hợp: BCTC HND, fireant.vn.

4. Cơ cấu cổ đông chính của HND

- Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giữ vai trò cổ đông chi phối.
- Tỷ lệ sở hữu phân tán giúp đảm bảo giám sát đa chiều nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào EVNGENCO2.

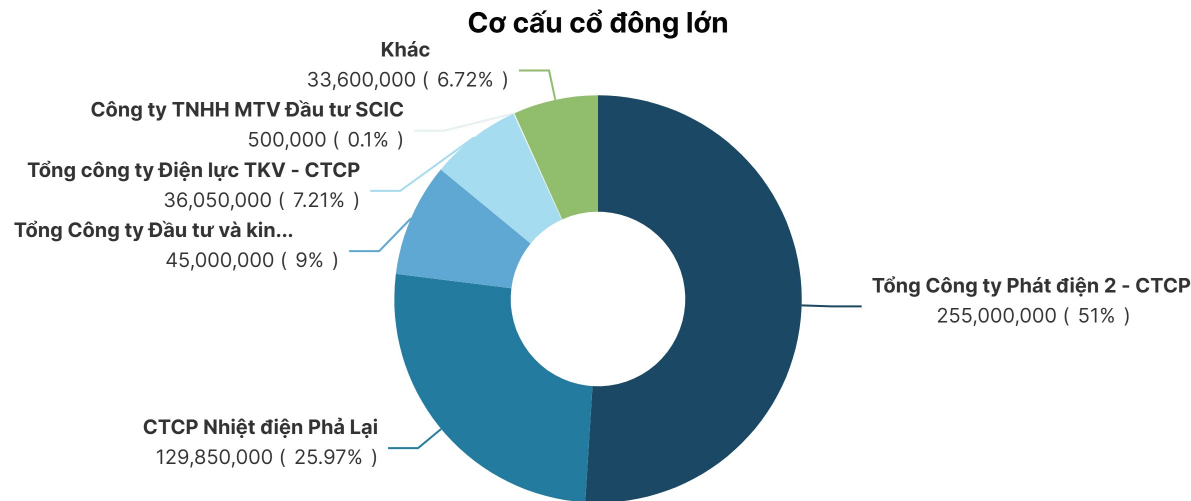

Nguồn, tổng hợp: HND, fireant.vn.

5. Vận hành và yêu cầu kỹ thuật

- Trong năm 2024, HND gặp sự cố kỹ thuật (bục ống nhiệt), ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Đã hoàn tất sửa chữa tổ máy số 2 vào tháng 12/2024.
- EVNGENCO2 chỉ đạo HND tăng cường công tác kỹ thuật, vận hành liên tục trong cao điểm mùa khô.